PASTABOS :
1. Projektas parengtas vadovaujantis galiojančiais įstatymais ir normatyviniais dokumentais, bei ESO prijungimo sąlygomis. Objekto teritorijoje suformuotoje automobilių stovėjimo aikštelėje projektuojamo elektromobilių įkrovimo stotelės.
2. Kabeliai klojami 0,70m gylyje (0,8m ir gyliau ariamojoje ir medžiais/krumais apaugusioje žemėje) nuo paviršiaus arba pagal projektinius sprendimus, apsauginiuose vamzdžiuose atviru būdu.
3. Susikirtimo vietoje su kitais inžineriniais tinklais tranšėja kasti rankiniu būdu, dalyvaujant esamų tinklų atstovui.
4. Elektros kabeliams kertant esamus inžinerinius tinklus, laikytis ĮĮTĮ atstumų, kabelį kloti vamzdyje, kasimo darbus atlikti rankiniu būdu. Prieš darbų pradžią išklausti kertamų tinklų atstovus, esamų tinklų vietos sutikslinimui;
5. Projektuojamus elektros tinklus susikirtimuose su esamais tinklais kloti išlaikant ne mažiau 0,25m vertikalų atstumą.
6. Montavimą atlikti vadovaujantis ĮĮTĮ reikalavimais.
7. Projekt. elektromobilių vietų ženklinimas, numatomas kelio KET ženklai pagal projektinius sprendimus ir įrengiami pagal taisyklių reikalavimus.
8. Trečiųjų, juridinių ir fizinių asmenų teisės nepažeistos.
9. Darogos konstrukcija atstatoma ir statybos darbai gatvės (kelio) ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.6.01:2016 „Žemės darbai. Statinio statybos priežiūra", Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017-03-22 nutarimu Nr. 212 patvirtintu kelių priežiūros tvarkos aprašu, LR saugaus eismo automobilių keliais įstatymu, Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis KPT SDK 07 ir kitais susijusiais teisės aktais.
10. Gerbūvį atstatyti iki esamo lygio, jo nepabloginant.

Žalios vejos atstatymo tipinė schema
Dirvožemis užsėtas vejos sėklomis, H =10cm
Savadarna su esama landšaftu.
Esamas gruntas

Žvyro kelio atstatymo schema pagal KPT SDK 19 taisykles
Žvyro danga - dangos sluoksnis be rišiklių ≥ 5
Žvyro arba skaldos pagrindo sluoksnis 15
Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis arba šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis ≥ 20

DANGŲ KONSTRUKCIJOS

Esamo kelio dangos konstrukcijos sluoksnių storis (ir sudėtis)	KSO	Asfalto virštutinis sluoksnis (AC 11 VN)
	KSO	Asfalto pagrindo sluoksnis (AC 22 PN)
	KSO	Skaldos pagrindo sluoksnis (0/45)
	KO	Smėlis (k>2.0m/parą)
Esamo kelio dangos konstrukcijos sluoksnių storis (ir sudėtis) (gyv. sluoksnis)	Ytn	Betono plytelės
		Skaldos atsijos
	Yn	Skaldos pagrindo sluoksnis (0/45)
		Smėlis (k>1.0m/parą)
		Pastaba: danga skirta tik pėstiesiems
Pastaba: Kūrinje stabtelių puvėjai nurodyti deformacijų modului E , MPa; dešinėje – atskirų sluoksnių storiai, cm. Statybos metu statybinei organizacijai esant reikiamo grunto sutankinimo, būtina suderinus su užsakovu imtis kitų veiksmų, priemonių reikiamam sutankinimui pasiekti.		

Topo riba
43/49 - 0130
43/49 - 0150
723000050134
Koordin. 1-as kabelis; X6148234.54 Y417494.88 tranšėją formuoti nuo sklypo ribos.
X6148247.17 Y417510.19 proj. esamos 10kV KL atjungimas nuo OLS ir proj. kabelio pajungimas, SGM-1.
X6148247.18 Y417507.89
X6148246.24 Y417514.35
X6148245.00 Y417516.19 proj. 10kV KL nutraukymas ir proj. JM-1
43/49 - 0131
43/49 - 0151
OLS Ka-365
grunt
X6148245.73 Y417511.01
723000050079
X6148216.78 Y417484.08
Vamzd. atv. pakl. D-160mm; L-81m.
Vamzd. atv. pakl. D-160mm; L-74m.
X6148200.15 Y417478.36
X6148200.59 Y417476.29
X6148198.35 Y417474.61
X6148196.21 Y417478.14
X6148199.01 Y417480.30
X6148198.33 Y417480.76
Vamzd. atv. pakl. 4xD-110mm; 4xL-50m.
X6148198.29 Y417473.14
X6148197.17 Y417474.85
X6148193.92 Y417487.19
X6148194.57 Y417481.18
X6148193.43 Y417484.01
X6148197.32 Y417476.17
X6148185.41 Y417494.36
X6148177.61 Y417524.84
X6148176.90 Y417510.17
X6148176.98 Y417511.05
Vamzd. atv. pakl. 4xD-110mm; 4xL-46m.
X6148172.61 Y417536.49
X6148176.83 Y417501.59
proj. PS spinta ant pamato.
X6148176.28 Y417510.66
X6148164.89 Y417546.02
X6148160.08 Y417543.48
Proj. ženklai Nr.528; 854; 811, "0" grupės, perkeliamas esamas vamzdždys į šią vietą.
X6148163.11 Y417543.38
•1 mūr prekyb
723000050079
723000050079
X6148160.13 Y417546.44
proj. EĮS-2, DC ant G/B pamato. koordin. į vidurį.
Vamzd. atv. pakl. 2xD-110mm; 2xL-4m.
X6148159.64 Y417543.99
X6148159.43 Y417540.55
proj. EĮS-1, DC ant G/B pamato koordin. į vidurį.
Vamzd. atv. pakl. 2xD-110mm; 2xL-3m.
Topo riba
723000050079
41.68
Kelias A1 Vilnius – Kaunas – Klaipėda
A1 kelio briauna
52.81
Kelio apsaugos zona
723000050098
723070010001
Kelias A1 Vilnius – Kaunas – Klaipėda
Topo riba
Topo riba

SUSIKIRTIMO SKERSINIS PJŪVIS A-A

Žalios vejos atstatymo tipinė schema
Dirvožemis užsėtas vejos sėklomis, H =10cm
Savadarna su esama landšaftu.
Esamas gruntas

SITUACIJOS SCHEMA

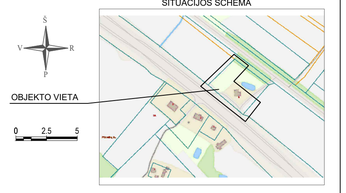

SUTARTINIŲ ŽENKLŲ LENTELĖ

	Geodezinės Sklypo ribos
	Esamà apsaugos zona
L4	Projekt. 10kV elektros kabelinė linija (ESO)
	Projekt. 10/0,4kV modulinė transformatorinė (ESO)
	Projektuojamų tinklų apsaugos zona (ESO)
	Proj. elektromobilių įkrovimo stotelės (EĮS) pamatas
	Proj. paskirstymo spinta ant pamato (Abonentinė)
A2E	Projekt. 0,4kV elektros kabelinė linija (Abonentinė)
	Projekt. 0,4kV KL apsaugos vamzdis
	Projektuojamos 0,4 kV KL apsaugos zona
	Projekt. stovėjimo vietos ženklinimas
	Projekt. KET ženklai "0"grupės

Susipažinau (derinu) ir sutinku su projekto sprendimais, elektromobilių krovimo stotelės(-ių) vieta(-omis) ir 0,4kV elektros kabelio linijos kloj imo trasa(-omis)

Užsakovas EVI direktorius Simonas Stankus

Telia Lietuva, AB požeminių ryšių linijų vieta
SUDERINTA
Prieš 3 paras iki darbų pradžios būtina paimti
Raštišką sutikimą žemės kasimo darbams
el.p. ligita.rutkauskiene@telia.lt
Paraše. Telia Lietuva, AB Vytautas Stravinskas
Digitally signed by Vytautas Stravinskas
Date: 2025.01.20 08:46:20 +02'00'
Tinklo resursų 2 komandos vyresnysis inžinierius

Projekto sprendiniai yra patikrinti. ŽIŪRĖTI PREIDA
Via Lietuva

Pasirašyta kvalifikuotu elektroniniu parašu
GIEDRIUS TAMULIS
Data: 2025-01-17 15:04:14 GMT+2
Patvirtinta AB „Energijos skirstymo operatorius"
Registracijos Nr. P123130

Porcijos VKP: 0.20 m.
Aukščių VKP: 0.10 m.
Koordinačių sistema: LKS-94
Geoido modelis: LT720G
Aukščių sistema: LAS07

geodezinių apmatuotų sklypų ribos
preliminarios sklypų ribos

PAREIGOS	PAVARDĖ	PARAŠAS
Geodezininkas	Marius Sakalauskas	
Kval. gaL Nr. (GKV-)1698		

UAB "GEOFORTA"
• Įmonės kodas: 303003371 •
• S. Žukausko g. 33-64, Vilnius, Lietuva •
• Tel. 8 (5) 90370 • El. paštas: topografija@geoforta.lt •

Užsakovas privatus asmuo
Paraiškos Nr.: TIIS1-20250218-012003

Brėžinys	Pilno turinio topografinis planas M 1:500	
Objekto Nr.	*Mastelis*	*Data*
	M 1:500	2025-02-18
	Lapų sk. /Nr.	
	1/1	

OBJEKTAS: Pikelių k. 8, Nemakščių sen., Raseinių r. sav.

Porcijos VKP: 0.20 m.
Aukščių VKP: 0.10 m.
Koordinačių sistema: LKS-94
Geoido modelis: LT720G
Aukščių sistema: LAS07

geodezinių apmatuotų sklypų ribos
preliminarios sklypų ribos

PAREIGOS	PAVARDĖ	PARAŠAS
Geodezininkas	Marius Sakalauskas	
Kval. gaL Nr. (GKV-)1698		

UAB "GEOFORTA"
• Įmonės kodas: 303003371 •
• S. Žukausko g. 33-64, Vilnius, Lietuva •
• Tel. 8 (5) 90370 • El. paštas: topografija@geoforta.lt •

OBJEKTAS: Pikelių k. 8, Nemakščių sen., Raseinių r. sav.

Užsakovas privatus asmuo	Brėžinys	Pilno turinio topografinis planas M 1:500	
	Objekto Nr.	*Mastelis*	*Lapų sk. /Nr.*	*Data*
Paraiškos Nr.: TIIS1-20241017-068438		M 1:500	1/1	2024-10-04

Atestato Nr.	3-phase development, UAB	Projekto pavadinimas: ELEKTROMOBILIŲ ĮKROVIMO STOTELĖS(-IŲ), DEGALINĖS STOVĖJIMO AIKŠTELĖS TERITORIJOJE 8, PIKELIŲ K., NEMAKŠČIŲ SEN., RASEINIŲ R. SAV., ĮRENGIMO PROJEKTAS. Invest. Proj. Nr.: E1N44A5509.	Etapas: TDP
	Žalgirio g. 90-100, LT-09303, Vilnius	+370 616 83149 info@3pd.lt	Brėž.Nr.: P-1
35699	PDV V. DANILKOVIČ 2025-01	Projekto Nr.: 3PD/2024-1103-TDP-E	Laida: 0
Užsakovas: Ev infrastruktūra, UAB		Brėžinys: LAUKO ELEKTROS TINKLŲ PLANAS. M 1:250 ESO+Abon. dalys.	Lapas: 1 / Lapų: 1

A1